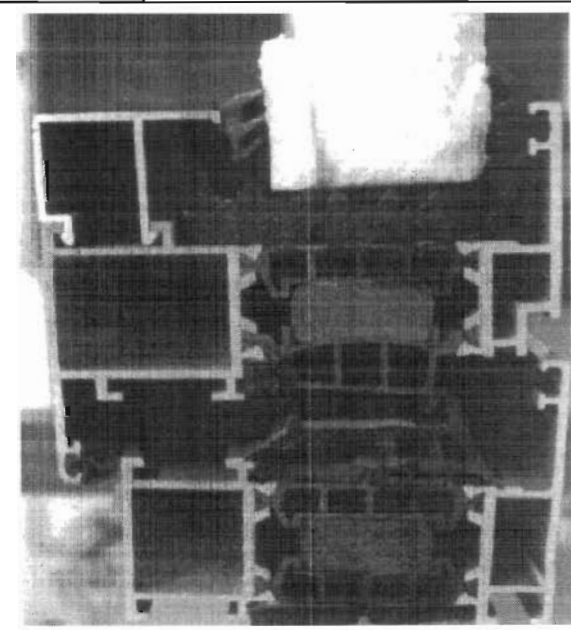




TECHNOFORM BAUTEC



Technoform Bautec Kunststoffprodukte GmbH Service Center Аккредитиране		Ostring 4 34277 Fuldabruck Germany		Тел.: +49 (0)561 9583 420 Факс: +49 (0)561 9583 589 Email: service-center@technoform.de	
Определяне коефициента на топлопреминаване по метода на гореща кутия – съгласно стандарт EN 12412-2 (07-2003)					
Протокол за изпитание		SCAP 2010-20		Дата: 10.12.2010	
Клиент			Адрес		
Стилмет АД			София Военна рампа Бул. "Илиянци" 119А България		
Описание на образеца			Описание на образеца		
Име на системата: ЕТЕМ Е 75 Каса Е 75100 S Крило Е 75200 S Производител: Стилмет АД					
Дата на производство:		11.10.2010			
Сериен номер:		./.			
Взета проба (с дата):		15.10.2010			
Дата на приемане:		20.10.2010			
Категория на профила: рамка за прозорец					
Височина на образеца:		1479 мм	Брой образци		4
Ширина на образеца:		107,5 мм	Съотношение b/B		0,453
Дебелина на образец:		75 мм	Дебелина на пълнежа:		30 мм
Резултати от изпитването					
Uf =		1,5W/m²K	ΔUf (отклонение)		0,075 W/m²K
Забележки: Резултатите се отнасят само до изпитвания образец. Протоколът за изпитването не трябва да се възпроизвежда частично, а само в цялост, без писменото съгласие на лабораторията.					

Провел теста: Кевин Бюре	Ръководител Лаборатория Фердинанд Бебрер
 Име / Подпис	 Име / Подпис

Протокол за изпитване SCAP2010-20.doc

Версия: 2

Дата: 12.05.2009

Стр. 1 от 2

Technoform Group

Аз, Долуподписаният Кирил Тодоров Пенчев, Удостоверявам верността на превода от Английски на Български език, на приложния документ – Протокол за изпитание. Преводът се състои от 2 страници.

Преводач:


Кирил Пенчев

