

Translation from English

TECHNOFORMBAUTEC



Technoform Bautech
Kunststoffprodukte GmbH
Service Center Akkreditierte Prüfungen

Ostring 4
34277 Fuldabruck
Germany

тел.: +49 (0)561 9583 420
факс: +49 (0)561 9583 589
E-mail: service-center@technoformn.de

**Определяне коефициента на топлопреминаване по метода на гореща кутия,
съгласно стандарт EN 12412-2 (07-2003)**

Тестов доклад: SCAP 2010-20-1

Дата: 02.03.2011


Клиент
Стилмет АД

Адрес
София
Военна рампа
Илиенци 119А
България

Описание на мострата:
Име на системата:
ЕТЕМ Е 75
Каса Е 75100
Крило Е 75200
Производител: Стилмет АД

Описание на мострата:

Дата на производство: 11.10.2010
Сериен номер: ./.
Взета проба (с дата): 15.10.2010

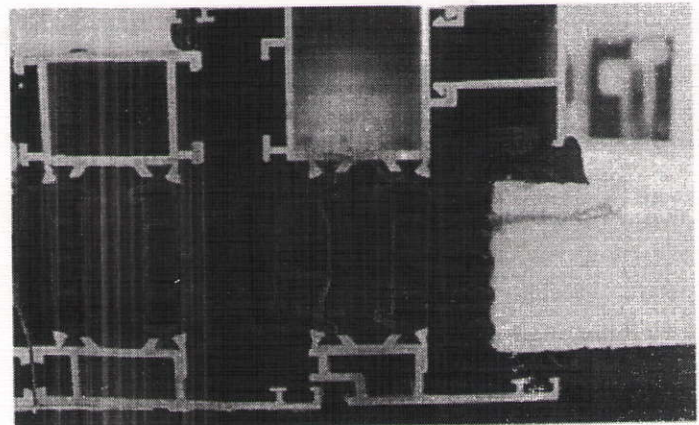

Дата на приемане: 20.10.2010
Категория на профила: рамка за прозорец

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------------|-------|
| Височина на мострата: | 1479 mm | Брой мостри: | 4 |
| Ширина на мострата: | 107,5 mm | Съотношение b/B | 0,453 |
| Дебелина на мострата: | 75 mm | Дебелина на пълнежа: | 30 mm |

Резултати от изпитването:

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Uf= | 1,6W/m²K | ΔU , (отклонение) | 0,08W/m ² K |
|------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|

Забележка: Резултатите се отнасят само до изпитваната мостра. Протоколът от изпитване не трябва да се възпроизвежда частично, а само в цялост, без писменото съгласие на лабораторията.

Провел теста:
Kevin Buhre
Име/ Подпис
Доклад от тест SCAP2010-20-1

Ръководител лаборатория:
Ferdinand BeJaber
Име/ Подпис

Technoform Group

Страница 1 от 2

Долуподписаната Гергана Кирилова Терзийска,
удостоверявам верността на извършения от мен
превод от английски на български език на приложения
документ.
Преводач:

